



شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تأسیسات مکانیکی

کتاب اول (شرح و درس)



مؤلف: مهندس داریوش هادیزاده

اولین مدرس دوره‌های آمادگی آزمون نظام مهندسی
و مدرس دوره‌های آمادگی آزمون کارشناسی رسمی



هادیزاده، داریوش، ۱۳۴۶ -
 شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تأسیسات مکانیکی / مولف داریوش هادیزاده.
 [ویراست؟].
 تهران : نوآور.
 ۳۷۸ ص.

دوره: ۹۷۸-۳-۱۶۸-۶۰۰-۱۶۸-۶۷۲-۶-۹۷۸: ج. ۱: .

فیبا

ج. کتاب اول: شرح و درس.-

-- Study and teaching (Higher) -- Mechanical equipmentBuildins تأسیسات -- راهنمای آموزشی (عالی)

(Engineering -- Study and teaching (Higher) ساختمان‌سازی -- قوانین و مقررات -- ایران -- راهنمای آموزشی (عالی) Building laws -- Iran -- Study and teaching (Higher

۶۰۱۰.TH
 ۰۷/۶۹۶
 ۹۱۰۸۵۱۷
 فیبا

سرشناسه:
 عنوان و نام پدیدآور:
 وضعیت ویراست:
 مشخصات نشر:
 مشخصات ظاهری:
 شابک:
 وضعیت فهرست نویسی:
 مندرجات:
 موضوع:
 موضوع:
 موضوع:
 ردی‌بندی کنگره:
 ردی‌بندی دیوبی:
 شماره کتابشناسی ملی:
 اطلاعات رکورد کتابشناسی:

شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تأسیسات مکانیکی کتاب اول (شرح و درس)

مؤلف: مهندس داریوش هادیزاده
 ناشر: نوآور
 شمارگان: ۱۴۵۰ نسخه
 شابک دوره: ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۶۷۳-۳
 شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۶۷۲-۶

مرکز پخش:

نوآور، تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، خیابان شهدای ژاندارمری
 نرسیده به خیابان دانشگاه ساختمان ایرانیان، پلاک ۵۸، طبقه اول، واحد ۳
www.noavarpub.com
 تلفن: ۰۲-۶۶۴۸۴۱۹۱

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفات
 مصوب سال ۱۳۴۸ برای ناشر محفوظ و منحصرأً متعلق به نشر نوآور می‌باشد.
 لذا هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب (از قبیل هر نوع چاپ،
 فتوکپی، اسکن، عکس‌برداری، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت
 اینترنتی، سی‌دی، دی‌وی‌دی، فیلم فائل صوتی یا تصویری و غیره) بدون اجازه
 کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً حرام است و متخلفین تحت پیگرد
 قانونی قرار می‌گیرند.

فهرست مطالب

۷ مقدمه
۹.	فصل اول / دیگ‌ها
۱۰	دیگ و مشخصه آنها
۱۱	دسته‌بندی دیگ‌ها
۱۹	نصب دیگ
۲۰.	فصل دوم / هوای احتراق
۲۱	تعاریف و کلیات
۲۳	گاز مصرفی و هوای احتراق وسایل گازسوز
۲۴	روش‌های تامین هوای احتراق
۳۲	مقررات و نکات اجرایی.....
۳۳	فلوچارت تامین هوای احتراق
۳۴.	فصل سوم / منبع انبساط
۳۵	کلیات
۳۶	انواع منبع انبساط
۴۲	بررسی موقعیت نصب
۴۴.	فصل چهارم / لوله کشی
۴۵	سیستم‌های لوله کشی
۴۶	لوله‌ها
۶۲	تعیین قطر لوله‌ها
۶۴.	فصل پنجم / دودکش
۶۵	دسته‌بندی دودکش‌ها
۶۶	لوله‌رابط دودکش
۶۷	دودکش قایم فلزی
۷۰	دودکش با مصالح بنایی
۷۳	دهانه خروجی دودکش روی بام
۷۵	دودکش مشترک
۷۶	مقررات دودکش
۷۶	تعیین قطر دودکش
۷۶	بازرسی ادواری
۷۷.	فصل ششم / سختی گیر آب
۷۸	تعاریف
۷۹	نالخاصی‌های آب
۸۰	روش‌های حذف تا خالصی‌های آب
۸۳.	فصل هفتم / پمپ‌ها
۸۴.	انواع پمپ‌ها
۸۷	شماتیک یک پمپ سانتریفوژ
۸۸	منحنی مشخصه پمپ‌ها
۸۹	منحنی مشخصه سیستم و نقطه کار کرد
۹۰	به هم بستن پمپ‌ها
۹۵	قوانين تشابه پمپ‌ها
۹۶	محاسبه توان پمپ‌ها
۹۸	کاربناتیسیون
۹۹.	ANPSH / PNPSH / NPSH
۱۰۱.	ماکریم عمق مکش
۱۰۲.	ضریبه قوچ
۱۰۳.	سرعت مخصوص

۱۰۴	فصل هشتم / شیرها
۱۰۵	وظیفه شیرها
۱۰۵	همترین مشخصه شیرها
۱۰۵	جنس و نحوه اتصال شیرها
۱۰۶	انواع شیرها
۱۱۵	منحنی مشخصه شیرها
۱۱۷	انتخاب شیر کنترلی
۱۱۸	فصل نهم / سوخت مایع
۱۱۹	سوخت‌های متداول
۱۱۹	ارزش حرارتی سوخت‌ها
۱۲۱	مخازن سوخت مایع
۱۲۸	انتقال سوخت مایع
۱۳۰	فصل دهم / تخلیه هوای
۱۳۱	دهانه‌های تخلیه هوای
۱۳۲	الزامات تخلیه مکانیکی هوای
۱۳۵	آشپزخانه و هود آن
۱۴۱	فصل یازدهم / سایکرومتری
۱۴۲	مشخصات فیزیکی هوای
۱۴۴	مشخصات ترمودینامیکی هوای
۱۴۶	سایکرومتری و منحنی سایکرومتری
۱۴۹	فرآیند ترمودینامیکی هوای
۱۵۱	انواع گرما
۱۵۲	فصل دوازدهم / هوارسانی
۱۵۲	گرمابا
۱۵۶	فشارها و روش اندازه‌گیری
۱۵۸	دستگاه‌های هوارسانی
۱۷۰	کانال کشی
۱۸۳	فن‌ها و بادزن‌ها
۱۸۷	فصل سیزدهم / تبرید
۱۸۸	تعاریف
۱۸۹	بارهای برودتی
۱۹۷	فلودیاگرام تبرید
۲۰۰	میردها
۲۰۲	موتورخانه تبرید
۲۰۷	طبقه‌بندی سیستم‌های تبرید
۲۱۱	انواع سیستم‌های تبرید
۲۲۶	مقایسه چلرهای
۲۲۷	دستگاه تبرید (لوله کشی و آزمایش)
۲۲۸	برج‌های خنک‌کن
۲۳۲	فصل چهاردهم / آبرسانی
۲۳۳	تعریف مهم و مقررات کلی
۲۳۴	لوله کشی و اجزاء
۲۵۱	سیستم‌های آبرسانی
۲۵۶	آبرسانی ساختمانهای بلند
۲۵۸	حفظات آب آسامیدنی
۲۶۵	آبگرم مصرفی
۲۶۷	بازرسی ادواری

فصل پانزدهم / لوازم بهداشتی

۲۶۸.	جنس و ساخت.
۲۶۹.	تعداد لوازم بهداشتی.
۲۷۰.	الزامات انتخاب و نصب
۲۷۱.	

فصل شانزدهم / فاضلاب

۲۸۷.	فاضلاب
۲۸۸.	روشهای جمع‌آوری
۲۹۱.	سفون.
۲۹۴.	لوله‌های فاضلاب
۳۰۰.	لوله‌های قابی فاضلاب
۳۰۱.	لوله افقی فاضلاب
۳۰۶.	دریچه بازید
۳۰۷.	مقررات و نکات اجرایی
۳۱۰.	ازمایش لوله کشی فاضلاب
۳۱۱.	اتصال غیرمستقیم
۳۱۲.	تعیین قطر لوله‌های فاضلاب
۳۱۳.	بازرسی ادواری
۳۱۶.	

فصل هفدهم / هواکش فاضلاب

۳۱۷.	کلیات
۳۱۸.	انواع هواکش
۳۱۹.	انتهای لوله هواکش
۳۳۴.	نکات اجرایی
۳۳۵.	

فصل هجدهم / آب باران

۳۲۸.	کلیات و میانی طراحی
۳۳۹.	جنس لوله‌ها و اتصال آنها
۳۳۹.	کفشوها
۳۴۶.	دریچه بازید
۳۴۷.	لوله‌های آب باران
۳۴۲.	مقررات و نکات اجرایی
۳۴۵.	

فصل نوزدهم / گاز طبیعی فشار ضعیف

۳۴۶.	تعیین قطر لوله‌های لوله کشی گاز
۳۴۷.	نقشه کشی گاز
۳۵۳.	تأمین هوای احتراق
۳۵۶.	دودکش دستگاه‌های گازسوز
۳۶۲.	

منابع و مأخذ

فراخوان مساعدت فرهنگی و علمی

خوانندۀ فرهیخته و بزرگوار

نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب‌های این انتشارات، به استحضار تان می‌رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلفان و مترجمان و کارگروه‌های مختلف آماده‌سازی و نشر کتاب، تمامی سعی و همت خود را برای ارائه کتابی درخور و شایسته شما فرهیخته گرامی به کار بسته‌اند و تلاش کرده‌اند که اثری را ارائه نمایند که از حداقل‌های استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غنای علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاری آن، برخوردار باشد.

با این وجود، علی‌رغم تمامی تلاش‌های این انتشارات برای ارائه اثری با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثری را نمی‌توان الزاماً مبرأ از نقص و اشکال دانست. از سوی دیگر، این انتشارات بنابه تعهدات حرفه‌ای و اخلاقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، به‌ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، از هرگونه اشکال احتمالی کتاب‌های منتشره خود آگاه شده و آن‌ها را در چاپ‌ها و ویرایش‌های بعدی رفع نماید. لذا در این راستا، از شما فرهیخته گرامی تقاضا داریم درصورتی که حین مطالعه کتاب با اشکالات، نواقص و یا ایرادهای شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصلاحات را بر روی خود کتاب انجام داده‌اید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش‌شده خود را با هزینه انتشارات نوآور، پس از هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصلاحات خود را بر روی برگه جدالگاه‌ای یادداشت نموده‌اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگه مذبور را با ذکر نام و شماره تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این موارد بررسی شده و در چاپ‌ها و ویرایش‌های بعدی کتاب اعمال و اصلاح گردد و باعث هرچه پربارترشدن محتوای کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاری آن گردد.

نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئولانه شما خوانندۀ فرهیخته و گرانقدر، به‌منظور تقدیر و تشکر از این همدلی و همکاری علمی و فرهنگی، درصورتی که اصلاحات درست و بجا باشند، مناسب با میزان اصلاحات، به‌رسم ادب و قدرشناسی، نسخه دیگری از همان کتاب و یا چاپ اصلاح‌شده آن و نیز از سایر کتب منتشره خود را به‌عنوان هدیه، به انتخاب خودتان، برایتان ارسال می‌نماید، و درصورتی که اصلاحات تأثیرگذار باشند در مقدمه چاپ بعدی کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می‌شود.

همچنین نشر نوآور و پدیدآورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه‌کارهای شما عزیزان در راستای بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفی و علمی آن صمیمانه و مشتاقانه استقبال می‌نمایند.



نشر نوآور

تلفن: ۰۲-۶۶۴۸۴۱۹۱
www.noavarpub.com
info@noavarpub.com

هشدار

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۰، برای ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نشر نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول، تصاویر این کتاب در دیگر کتب، مجلات، نشریات، سایتها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، تایپ از کتاب، تهیه پی دی اف از کتاب، عکسبرداری، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی دی، دی وی دی، فیلم، فایل صوتی یا تصویری و غیره بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و شرعاً نیز حرام است، و متخلفین تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار می‌گیرند.

با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به صورت فایل ورد یا پی دی اف و موارد این چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا در صورتی که هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتاب نشر نوآور را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت اداره سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتوای سایتها می‌پردازند، بررسی و در صورت مشخص شدن هر گونه تخلف، ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می‌باشد، وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پلیس رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و اینترنتی و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام به مسدود نمودن سایت مخالف کرده و طی انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار داده و کلیه خسارات وارد به این انتشارات از مخالف اخذ می‌گردد.

همچنین در صورتی که هر کتابفروشی، اقدام به تهیه کپی، جزو، چاپ دیجیتال، چاپ ریسو، افست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضمن اطلاع‌رسانی تخلفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی اقدام به استیفای حقوق خود از کتابفروشی مخالف می‌نماید.

**خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روی نسخه غیر اصل کتاب،
از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است.**

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلف از قبیل موارد فوق، مراتب را یا از طریق تلفن‌های انتشارات نوآور به شماره‌های ۰۲۱ ۶۶۴۸۴۱۹۱-۰۹۱۰۲۹۹۱۰۸۹ (تلگرام انتشارات) و یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس info@noavarpub.com و یا از طریق منوی تماس با ما در سایت www.noavarpub.com به این انتشارات ابلاغ نمایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیری به عمل آید، و نیز به عنوان تشکر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند.

مقدمه مؤلف

کتاب حاضر که برای متقاضیان شرکت در آزمون‌های طراحی و ناظارت تهیه گردیده است و عنوان آن شرح و درس مکانیکی است چکیده جامعی از مباحث مقررات ملی (مباحث ۱۴، ۱۶، ۱۷ و راهنمای مباحث) می‌باشد.
علاوه بر این مطالب مهم نشریات ۱۲۸-۱ و ۱۲۸-۳ و همچنین نشریه ۱۷۲ و ۱۲۸-۶-۱ و ۱۲۸-۶-۲ در آن گنجانده شده است.

در متن کتاب سوالات آزمونی و نیز سوالات تالیفی متعددی (حدود ۲۰۰ سوال) متناسب با موضوعات مربوطه آورده شده است.
همچنین مطالب خارج از کتابها و نشریات که در آزمونها از آنها سؤال می‌آید مانند پمپ‌ها، منابع انبساط، چیلرهای، هواساز و هوارسانی، انتقال حرارت بصورت جامعی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

یکی از مهمترین ویژگی این کتاب متناسب بودن با فصول مباحث مقررات ملی فوق‌الذکر می‌باشد.

از ویژگی متمایز دیگری که می‌توان نام برد. ارائه فهرست هر موضوع بصورت فلوچارت در ابتدای هر صفحه می‌باشد. و خواننده می‌داند که موضوعی را که دارد مطالعه می‌کند در کجا بحث قرار دارد و چه مطالبی مطالعه شده و چه مطالبی باقیمانده است.
کتاب مذکور حاصل حدود ۲۲ سال سابقه تدریس پایه سه تاسیسات مکانیکی توسط من می‌باشد پیشنهاد می‌کنم متقاضیان شرکت در آزمون‌های نظام مهندسی پایه سه و نیز مهندسان طراح و ناظر و علاقمندان آن را تهیه کنند.
از آنجایی که هیچ اثری خالی از ایراد و عیب نیست قطعاً کتاب حاضر نیز ممکن است دارای کمی و کاستی‌ها و یا ایراداتی باشد.
لطفاً در صورت مشاهده هرگونه مشکلی ما را از نظرات ارزشمندان مطلع فرمایید.

به امید موفقیت و پیروزی همه
Noavar33@yahoo.com

@Noavarpub_com





صفحه رسمی انتشارات نوآور در اینستاگرام

فصل اول

دیگ‌ها

نماودار ترسیمی فصل

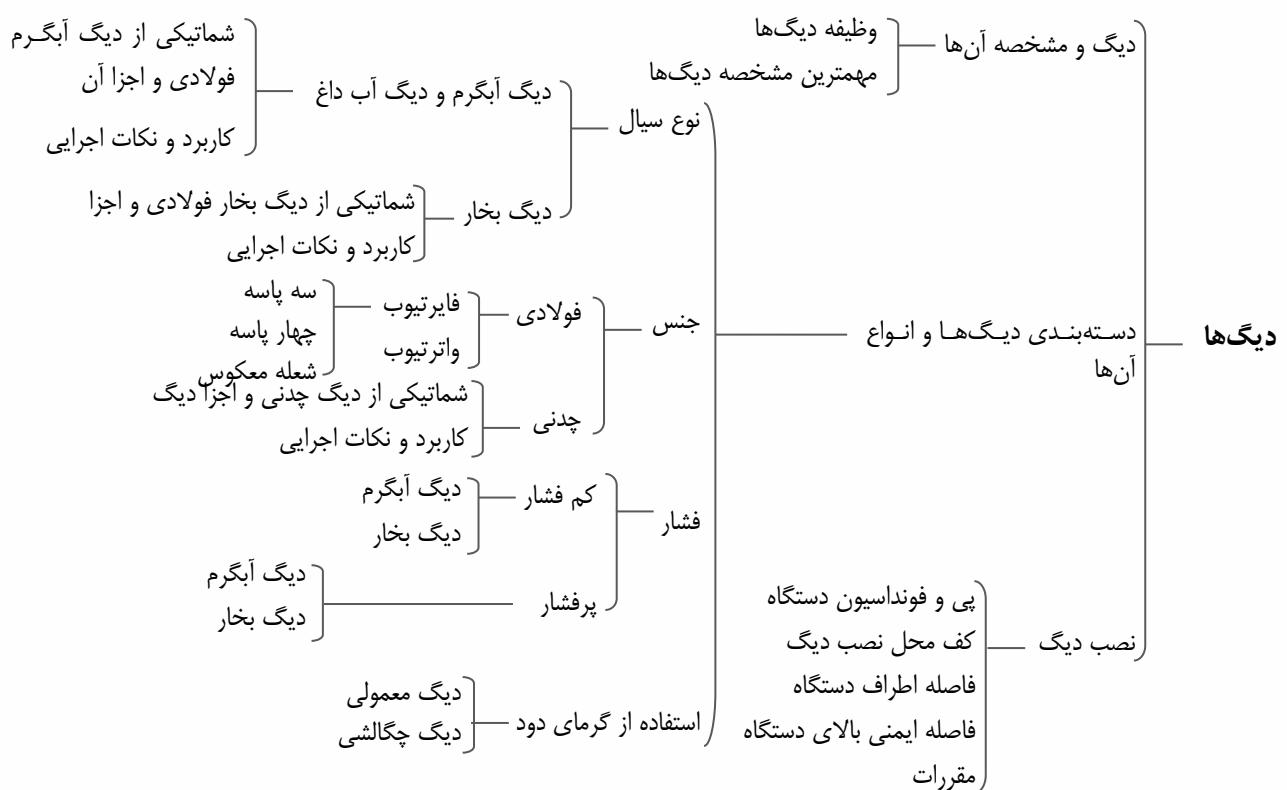

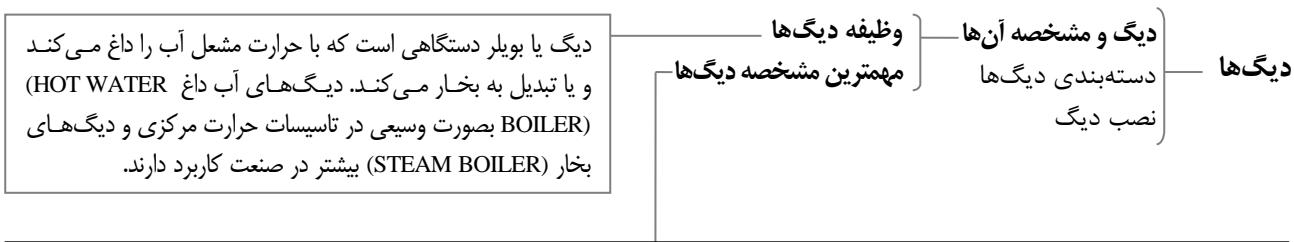

ظرفیت حرارتی: ظرفیت حرارتی دیگ‌های آبگرم و آب داغ را بر حسب کیلوکالری بر ساعت (Kcal/h)، بی تی یو بر ساعت (Btu/h)، کیلووات و به ندرت با اسپ بخار نمایش می‌دهند.

فشار کاری: یکی از مهمترین مشخصات دیگ‌ها حداکثر فشار کاری آن‌ها می‌باشد، که معمولاً بر حسب بار نسبی (Barg) یا پوند بر اینچ مربع (Psig) بیان می‌شود. براساس استاندار ASME Fشار طراحی دیگ، $1/1$ حداکثر فشار کاری دیگ و فشار تست، $1/5$ برای فشار طراحی می‌باشد.


استاندارد ساخت دیگ: استانداردهای ساخت دیگ براساس مبحث ۱۴ مطابق جدول ۱ می باشد.
 نوع مشعل دیگ: مشعل های دیگ ها بر اساس روش های مختلفی دسته بندی می شوند، که مهمترین دسته بندی آن ها براساس نوع خروج دود می باشد. دیگ های حرارت مرکزی همگی معمولاً دارای مشعل های مکانیکی (FORCED DRAFT FAN) هستند ولی برخی از پکیج ها مشعل اتمسفریک هستند.

نوع سوخت دیگ: مشعل دیگ‌ها ممکن است فقط گازسوز، گازویل سوز، مازوت سوز و یا چندگانه سوز باشند. عموماً مشعل‌های حرارت مرکزی را گازسوز و گازویل سوز انتخاب می‌کنند. در صورتیکه از مشعل مازوت‌سوز استفاده شود، باید از پیش گرمکن سوخت برای گرم کردن مازوت جهت کاهش لزجت و سهولت انتقال آن استفاده شود.


جنس دیگ: دیگ‌ها از نوع فولادی و یا چدنی هستند. دیگ‌های فولادی خود به دو دسته آب در لوله و یا آتش در لوله تقسیم می‌شوند.

جدول ۱ استانداردهای طراحی و ساخت دیگ و یکیجها


استانداردها	نوع دیگ
ISIRI 4231-BS2790-BS/EN 12953	دیگ‌های آبگرم و بخار فولادی از نوع پوسته‌ای
ISIRI 12156- BS EN 15501-BS EN 15502	دیگ آبگرم از نوع گازسوز کاملاً بسته نوع C
ISIRI 11005-BS EN 15501-BS EN 15502	دیگ یکپارچه آبگرم تلفیقی گازسوز
ISIRI 4473	دیگ چدنی مخصوص گرمایش مرکزی و تولید آبگرم مصرفی (بطور غیر مستقیم)
ISIRI 7911	دیگ فولادی جوشی مخصوص گرمایش مرکزی و آبگرم مصرفی (بطور غیر مستقیم)
ISIRI 5363	پکیج‌های گازسوز گرمایش مرکزی نوع B11-B11Bs مجهز به مشعل اتمسفریک
ISIRI 14553-BS EN 15502	پکیج‌های گازسوز گرمایش مرکزی نوع چگالشی با ظرفیت حداقل ۷۰ کیلووات
BS EN 15417	دیگ آبگرم چگالشی گازسوز با ظرفیت ۷۰ تا ۱۰۰ کیلووات
BS EN 15034	دیگ آبگرم چگالشی با سوخت مایع تا ظرفیت ۱۰۰۰ کیلووات

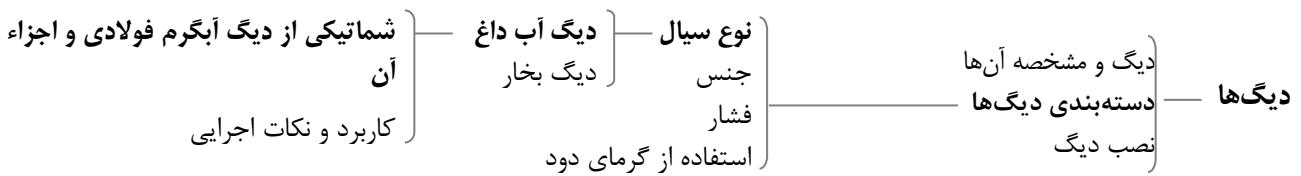

در شکل زیر اجزاء یک دیگ آب داغ نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهده می‌شود، این نوع دیگ‌ها باید دارای اجزاء نمایشگر (دماسنجد و فشارسنج) و اجزاء کنترلی (ترموستات) و اجزاء ایمنی (ترموستات حد، شیر اطمینان و کنترل کننده سطح پایین آب) باشند. اجزاء کنترلی با روشن و خاموش شدن مشعل باعث کنترل دمای دیگ می‌شوند، ولی اجزاء ایمنی (به جز شیر اطمینان) باعث خاموش شدن مشعل و از کار افتادن دیگ می‌شوند.

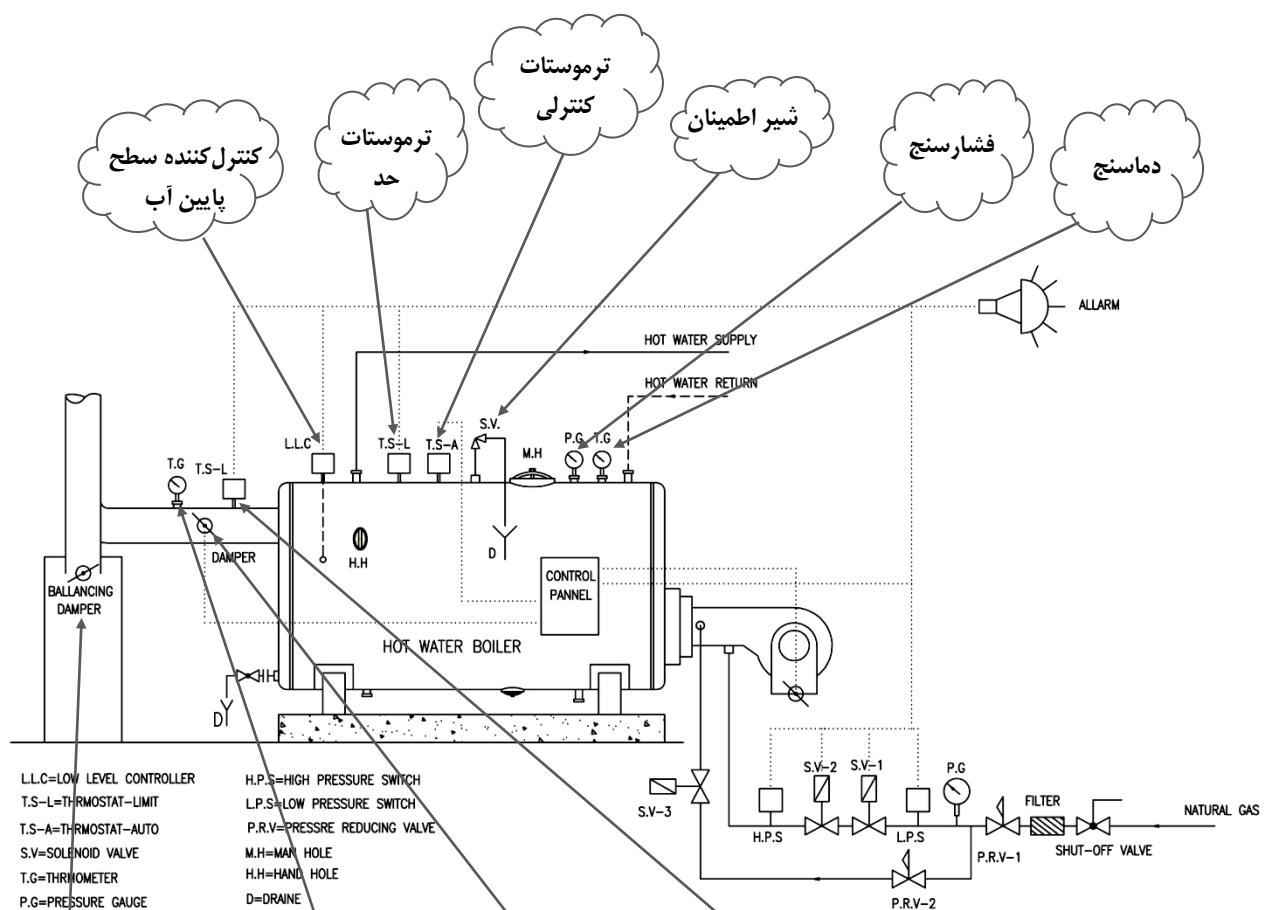

شماتیکی از یک دیگ فولادی آب داغ و تجهیزات و لوازم کنترلی و ایمنی آن

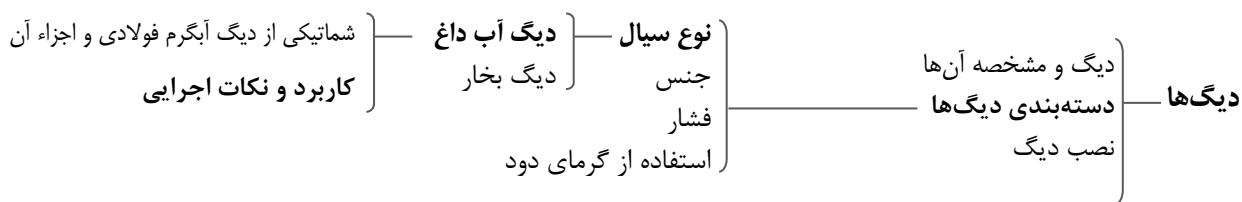

شکل زیر برگفته از نشریه ۱۲۸-۶-۲ می باشد که جزیات نصب دیگ آبگرم را نمایش می دهد.

هر دیگ آب گرم باید مجهز به فشارسنج و دماسنجدور و عقرهای باشد.

هر دیگ آب گرم باسته، به دو عدد ترموستات که یکی، ترموستات اتوماتیک و دیگری، ترموستات حد است مجهز باشد.

هر دیگ آب گرم باید دارای شیر اطمینان باشد و حداقل ظرفیت تخلیه شیر اطمینان باید کمتر از حد اکثر دبی آب در گردش دیگ نباشد. خروجی شیر اطمینان باید بدون هیچگونه شیر و مانع تا محل دریافت امتداد یابد. تخلیه مستقیم شیر اطمینان به شبکه فاضلاب موتورخانه منوع است. تعداد شیر اطمینان دیگ در ظرفیت بیش از ۱۴۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت باید دو عدد، هر کدام با ظرفیت ۵۰ درصد ظرفیت کلی مورد نیاز باشد.

پلاک مشخصات دستگاه باید از نوع فلزی یا انواع با دوام دیگر باشد و در کارخانه سازنده، بطور دائمی به دستگاه متصل شود. روی پلاک باید مشخصات دستگاه با حروف خوانا، بطور بر جسته با مهر پاک نشدنی، نقش شده باشد.

این نوع دیگ از تعداد زیادی لوله تشکیل شده است که توسط صفحه نگهدارنده لوله ها (Tube sheets) در دو انتهای دیگ نگه داشته شده اند. دیگ های فولادی آشی، در لوله دارای پیوسته استوانه ای می باشند و اتاقک احتراق، نیز بصورت یک استوانه در نزدیک، کف پیوسته نصب می شود.


مهموملا برای سیستمهای فاضلابی، که از ۱۶ بار و خلقت های حرارتی، ۵ کله کالری، در ساعت این نوع دیگ ها مود استفاده قرار گیرند.


فونداسیون زیر دیگ باستی از اطراف دستگاه 30cm در طرف مشعل 90cm امتداد باید ارتفاع آن باید حداقل 80mm باشد ولی در نشریه این مقدار 100mm گفته شده است.

در نصب دیگ‌ها فواید، مناسب از دیوار به منظور سروپر، دیگ پیش‌بینی، شود. فاصله بدون، مانع دیگ‌ها از هم دیگر بایستی، حداقل، ۵۰ cm باشد. میثک-۶ ۱۲۸-


قسمت دوم، فاصله بین دو دیگ مجاور یا بین دیگ و دیوار مجاور را حداقل یک متر الزام کرده است. (که در صورت مغایرت بین مباحث و نشريات ، مباحث مقررات ملي ملاک هستند).

در قسمت جلو و پشت دیگ باید فضای کافی برای تعمیرات و تعویض احتمالی لوله‌های دود، طبق توصیه کارخانه سازنده پیش‌بینی شود. فضای سرویس مورد نیاز معمولاً به اندازه طول دیگ است. در حالیکه برای دیگ‌های چدنی این فضا باید حداقل ۱۵۰ cm باشد.

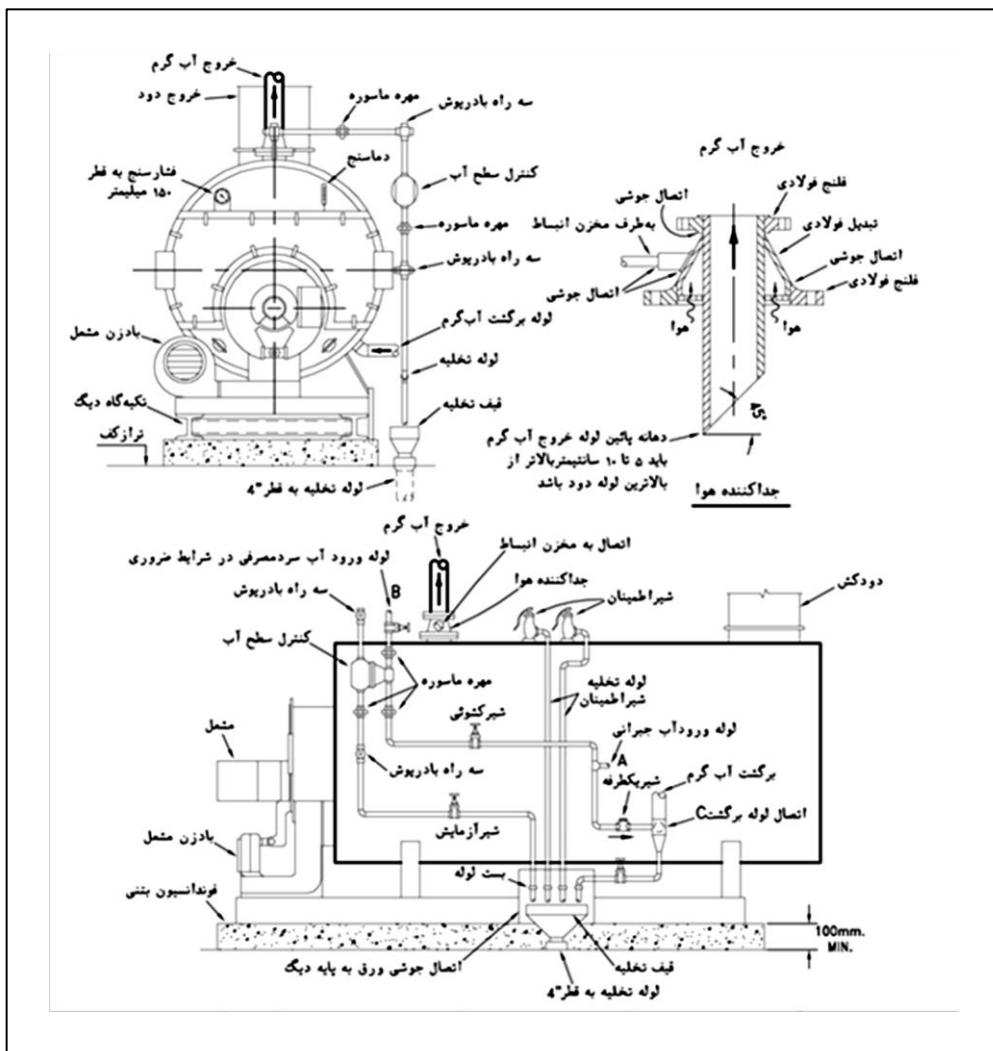


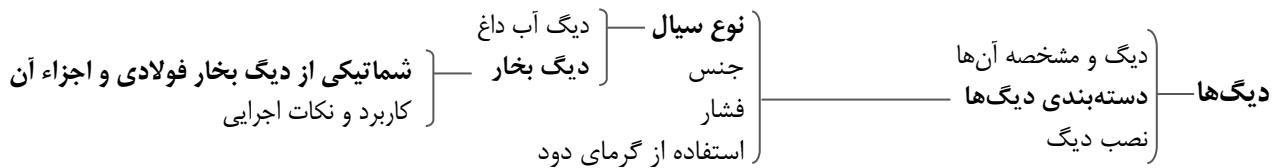

در شکل زیر اجزاء یک دیگ بخار نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهده می‌شود، دیگ‌های بخار دارای اجزاء نمایشگر (آب‌نما و فشارسنج) و اجزاء کنترلی (پرسروسویچ و کنترل کننده سطح آب) و اجزاء ایمنی (پرسروسویچ حد، شیر اطمینان و کنترل کننده سطح پایین آب) هستند. اجزاء کنترلی باعث روشن و خاموش شدن دیگ و کنترل فشار دیگ می‌شوند، در حالیکه اجزاء ایمنی (به جز شیر اطمینان) باعث خاموش شدن مشعل و از کار افتادن دیگ می‌شوند.

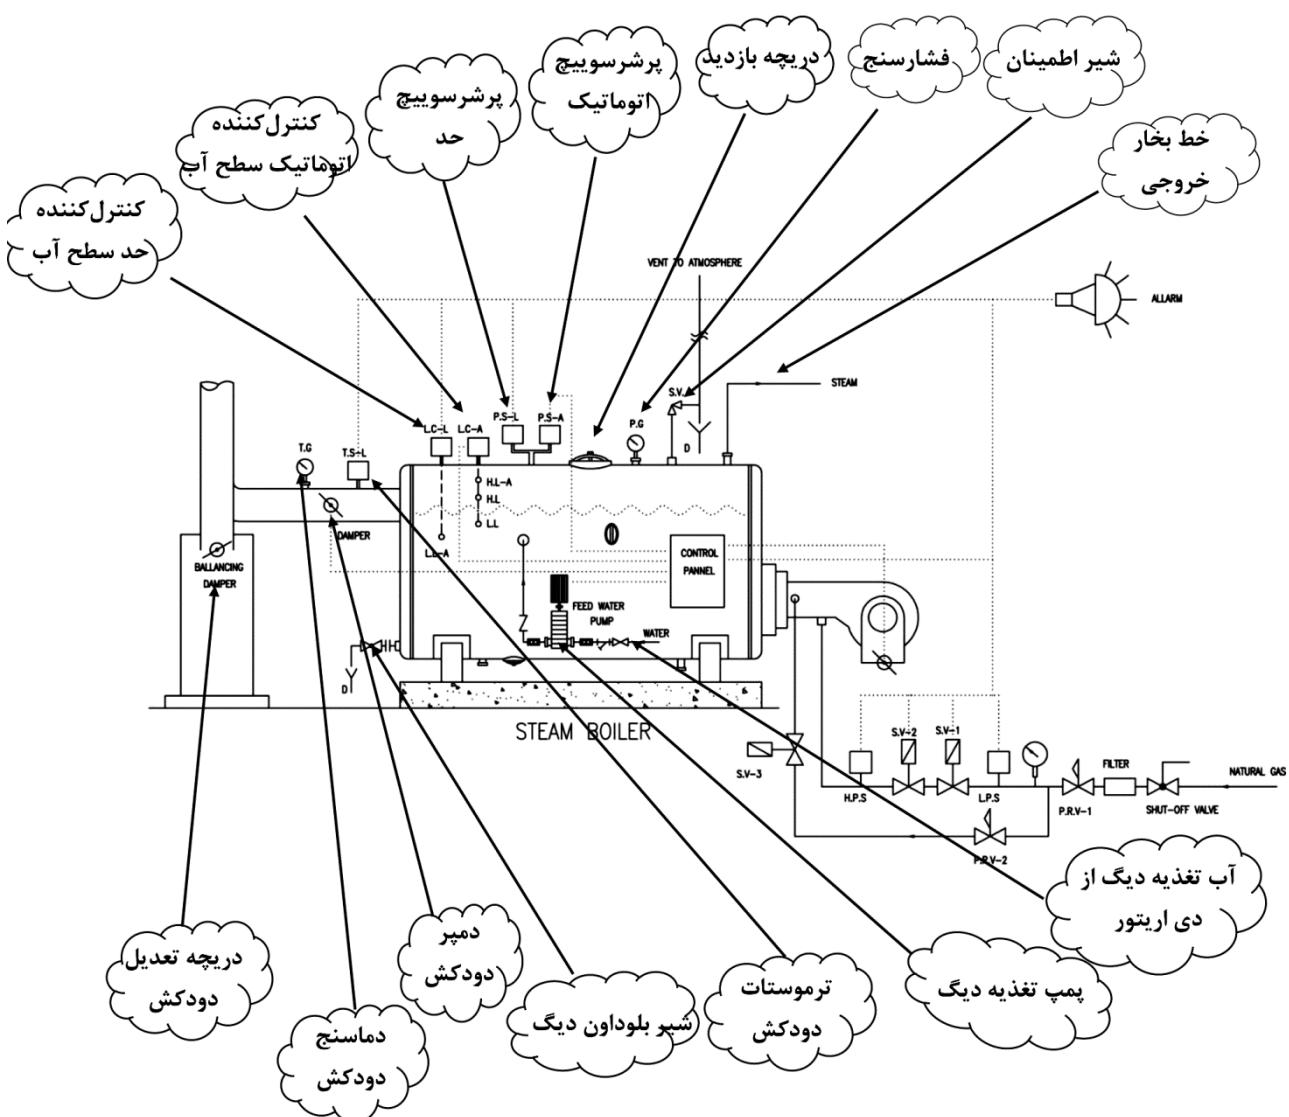

شماتیکی از یک دیگ بخار و اجزا و تجهیزات کنترلی آن

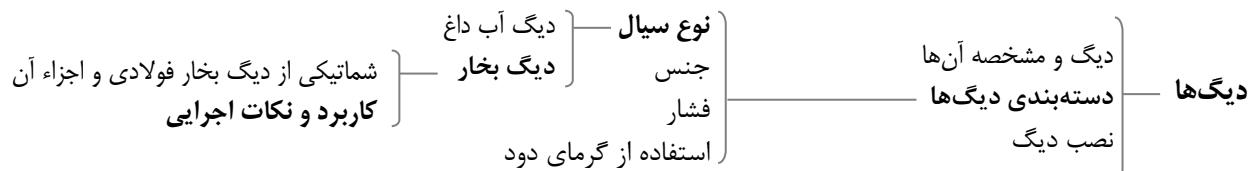

هر دیگ بخار، بایستی آبنما و فشارسنج عقرهای مدور با قطر صفحه ۴ اینچ داشته باشد. دامنه فشار سنج باید $1/5$ تا 2 برابر حداکثر فشار کاری دیگ باشد.

هر دیگ بخار بایستی ۲ عدد پرش سویچ، (یکی اتوماتیک و دیگری حد) و ۲ عدد کنترل کننده سطح بالای آب (یکی اتوماتیک و دیگری حد) و دو عدد کنترل کننده سطح پایین آب داشته باشد.

هر دیگ بخار باید یک شیر اطمینان (Safety Valve) داشته باشد. حداقل ظرفیت تخلیه شیر اطمینان بایستی کمتر از حداکثر دبی عبور بخار نباشد. خروجی شیر اطمینان باید با لوله و بدون هیچگونه مانع و شیری به بیرون از فضای موتورخانه هدایت شود. علاوه بر این جهت تخلیه کنданسیت، پاپین لوله خروجی شیر اطمینان باید تا ۱۵ سانتی‌متری کف امداد را یابد.

هر دیگ بخار باستی یک شیر زیرکشی (تخلیه سریع)، جهت کنترل TDS آب دیگ داشته باشد. اگر فشار کار مجاز دیگ بیش از ۶۸۹ کیلوپاسکال (۱۰۰ پوند بر اینچ مربع) باشد، باید دو شیر تخلیه بصورت سری نصب شود که دست کم یکی از آنها آهسته بازشو باشد، در اینصورت شیر قطع سریع باید نزدیکتر به دیگ نصب شود.

دیگ باید روی یک فونداسیون بتنی نصب شود. فونداسیون باید از اطراف دستگاه ۳۰cm و در طرف مشعل ۹۰cm امتداد یافته باشد. ارتفاع فونداسیون باید حداقل ۸۰ میلیمتر (ولی طبق نشریه ۱۲۸ حداقل ۴ اینچ یا ۱۰ سانتیمتر) باشد.

پلاک مشخصات دستگاه باید از نوع فلزی یا انواع بادوام دیگر باشد و در کارخانه بطور دائمی به دستگاه متصل باشد.

بر روی پلاک دستگاه باید دست کم نام یا علامت تجاری سازنده، مدل، شماره سری و علامت یا مهر مؤسسه گواهی کننده قید شده باشد. علاوه بر این باید ظرفیت گرمایی دستگاه، فشار کاری، فشار طراحی و تست، نوع سوخت مصرفی، وزن خشک و تر دستگاه و فاصله‌های لازم برای دسترسی و حفاظت نیز قید شوند.

در اطراف دیگ (مانند دیگ‌های آبگرم فولادی) باید فواصل مناسبی جهت سرویس‌ها، تعمیرات، بازرگانی‌ها و تعویض لوله‌های دیگ تعییه شود.

